


Technische Gas-Hinweise und -Bestimmungen (THB) der Stadtwerke Bad Kissingen GmbH (STW)

Stand 22.04.2024

Einbau von Strömungswächter gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) 2008

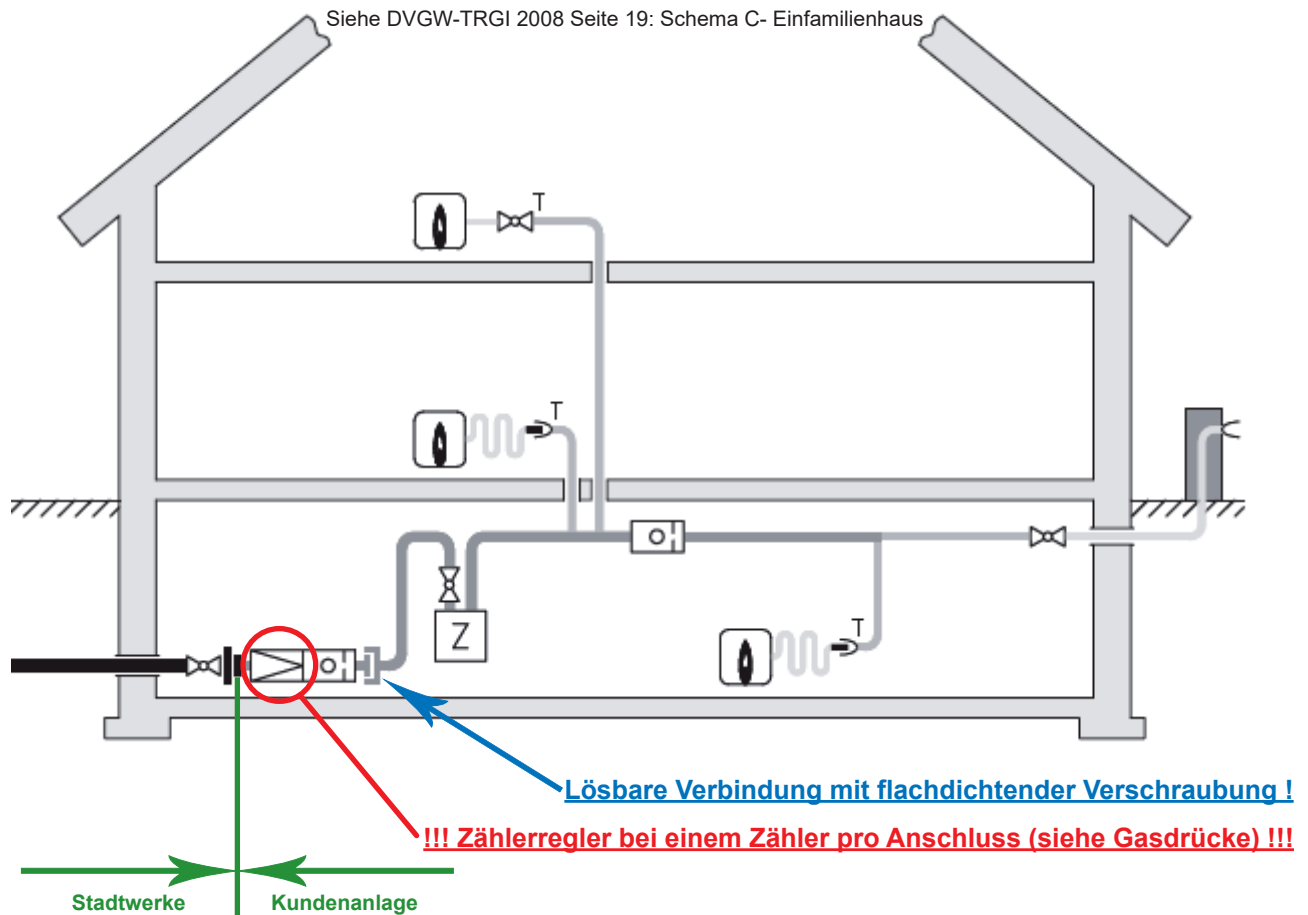

Weitere Beispiele siehe TRGI Seite 18, 19, 87, 88 und 89.

Wesentliche Änderungen an bestehende Gasinstallation

Bei wesentlichen Änderungen an bestehenden Gasinstallationen oder fallbezogen bei bekannten kritischen Nutzungsverhältnissen und –situationen ist eine Anpassung an die aktuellen „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ (z.B. TRGI) notwendig.

Wesentliche Änderung sind zum Beispiel:

- Austausch eines Gasgerätes in Ein- oder Zweifamilienwohnhaus, Nebengebäude, Hinterhaus
- Austausch eines Gasgerätes in Mehrfamilienwohnhaus mit Zentralheizung

Von einer wesentlichen Änderung ist im Regelfall nicht auszugehen, bei beispielsweise:

(siehe DVGW-Rundschreiben G 06/03)

- Inspektions- und Wartungsarbeiten an Gasgeräten
- der Anlagenaugenscheinnahme und/oder Gebrauchsfähigkeitsprüfung
- Turnuswechsel, -überprüfung von Gaszähler und/oder Gas-Druckregelgerät
- Wiederverbindung nach Austausch der Hausanschlussleitung